




มาตรการรองรับ COVID-19 ตรวจสอบประเมินหน่วยตรวจสอบและรับรอง ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(สมอ.)

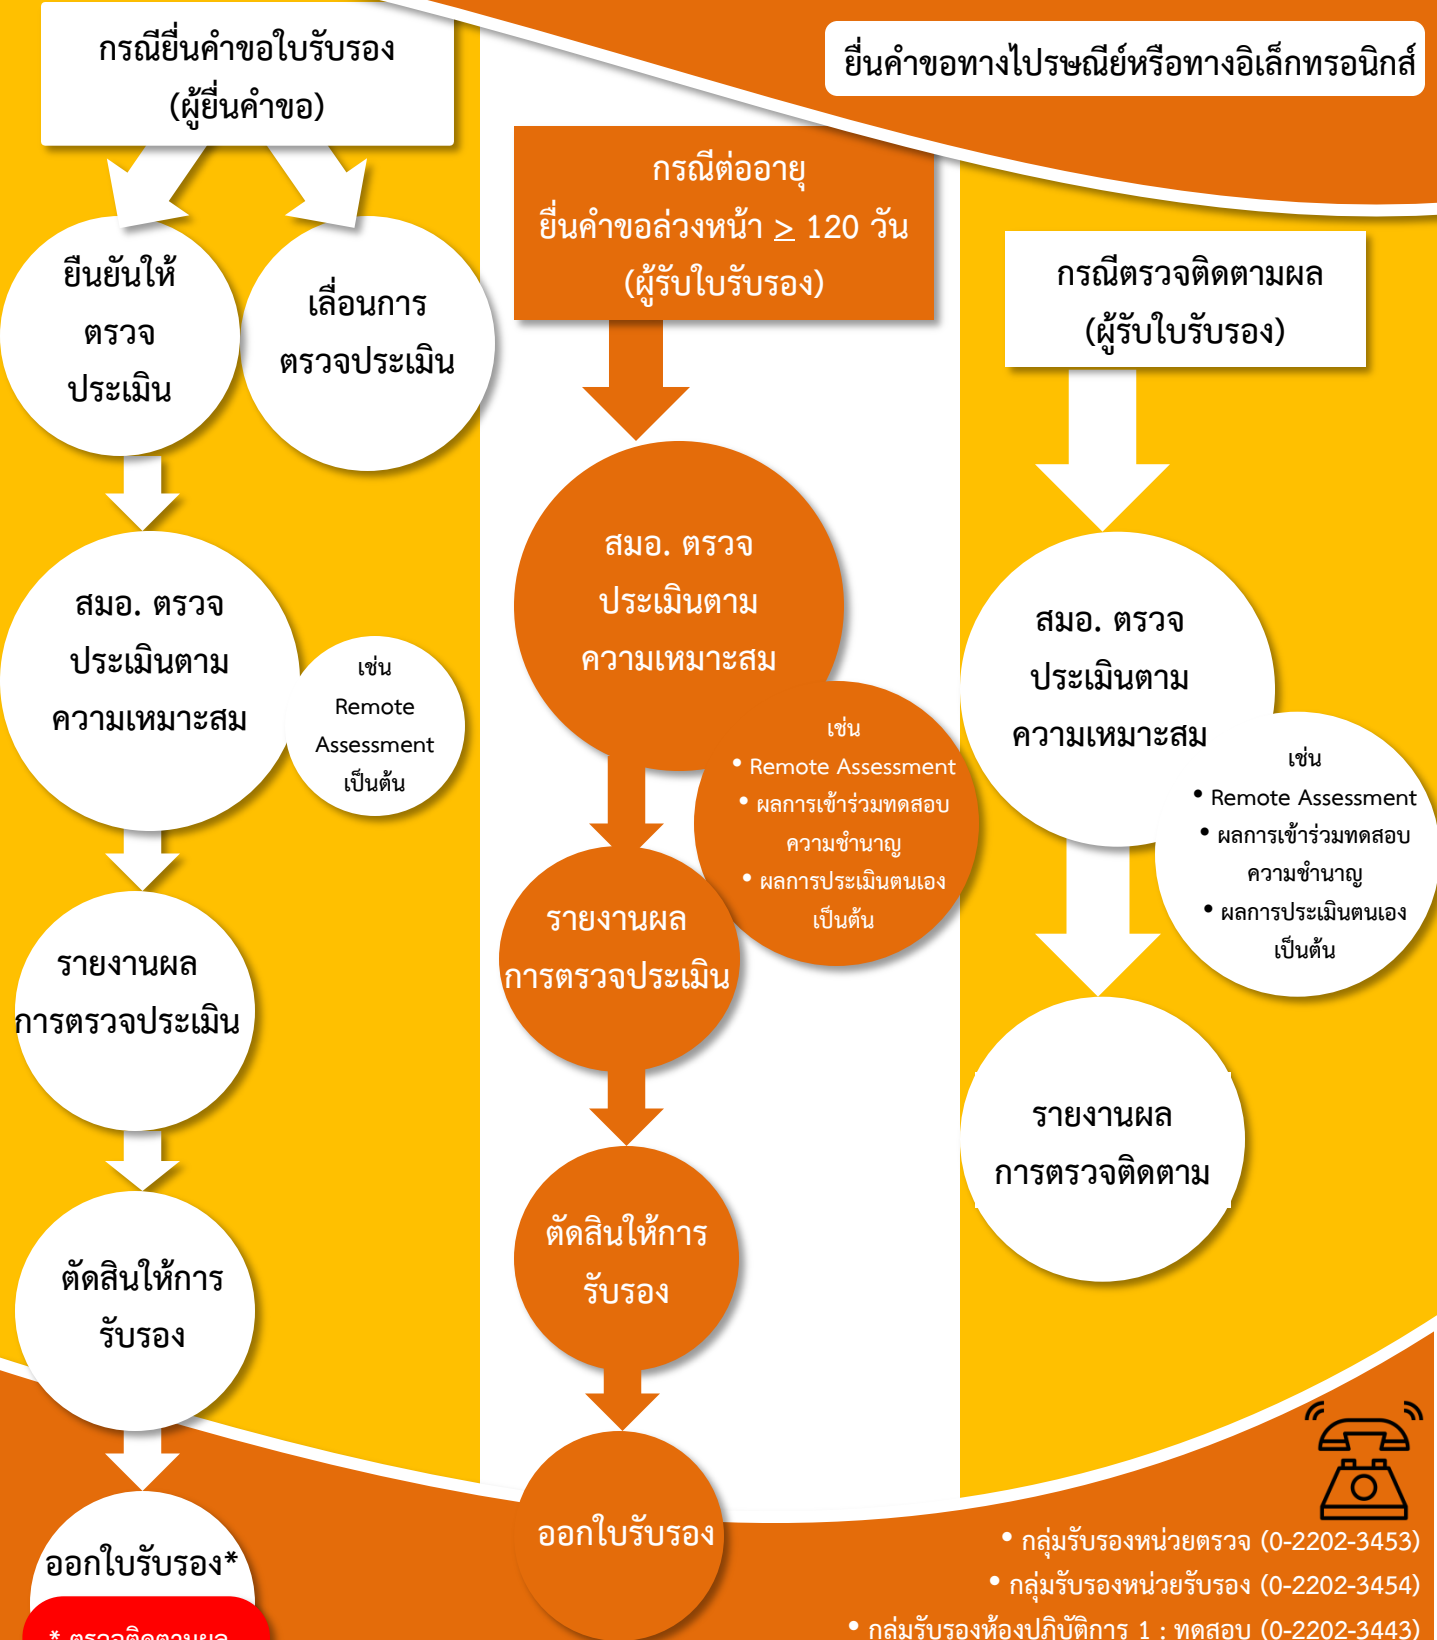

ออกใบรับรอง*

* ตรวจสอบติดตามผล
ภายใน 3 เดือน
หลังสถานการณ์
คลี่คลาย

ออกใบรับรอง

- กลุ่มรับรองหน่วยตรวจ (0-2202-3453)
- กลุ่มรับรองหน่วยรับรอง (0-2202-3454)
- กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 1 : ทดสอบ (0-2202-3443)
- กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 2 : ทดสอบ (0-2202-3493)
- กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ 3 : สอบเทียบ (0-2202-3491)
- กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ (0-2202-3440)

